



鳥取県土木工事共通仕様書のうちアスファルト混合物の使用 にかかるとる取扱いについて（通知）

技術基準の種類：技術管理
通知日：平成6年2月日

管第222号
平成6年2月日

部内各課長殿
各土木事務所長殿
鳥取港湾事務所長殿

土木部長

鳥取県土木工事共通仕様書のうちアスファルト混合物の使用
にかかるとる取扱いについて（通知）

このことについて、下記のとおり定め平成6年度発注に係るものから適用することとしましたので、貴課・所職員にお知らせください。
また、受注者に対する指導等適切に対応してください。

記

- 1 アスファルト混合物の使用に係る取扱い
鳥取県土木工事共通仕様書第12章アスファルトコンクリート基層・表層工に規定するアスファルト混合物を使用するときの取扱いを以下のとおりとする。
(1) (1)標準品アスファルト混合物
要領1による。
(2) (2)特注品アスファルト混合物
要領2による。
- 2 現場配合試験
鳥取県土木工事共通仕様書第1205条現場配合に「監督員が承諾・決定すること」と規定した現場配合試験の監督員立会は原則として行わない。

別紙 - 1

標準品アスファルト混合物


標準品アスファルト混合物

混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法
A s 安定処理	ストレートアスファルト	——	20 mm
粗粒アスコン	ストレートアスファルト	——	20 mm
密粒度アスコン(20)	ストレートアスファルト	——	20 mm
	改質アスファルトI型	添加ゴム質名	20 mm
密粒度アスコン(13)	ストレートアスファルト	——	13 mm
	改質アスファルトI型	添加ゴム質名	13 mm
密粒度ギャップ	ストレートアスファルト	——	13 mm
アスコン(13)	改質アスファルトI型	添加ゴム質名	13 mm
細粒度アスコン	ストレートアスファルト	——	13 mm


要領 1

標準品アスファルト混合物


- (1) アスファルト合材工場は、年度当初に各事務所管内で使用する標準品アスファルト混合物（別紙 - 1）について、アスファルト混合物使用願（様式 - 1）及び配合報告書（使用資料の試験成績表を含む）2部を各事務所長に提出する。
- (2) 各事務所長は、この内容を審査し適切であると認めた場合、提出書類一式の表に、アスファルト混合物使用承諾証明書（様式 - 2）を添付し、承諾を与えることとする。

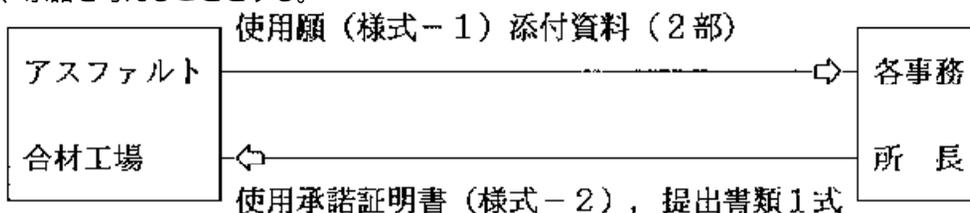

- (3) 請負者は、承諾を得た上記のアスファルト合材工場の標準品アスファルト混合物を使用する時は、アスファルト混合物使用届（様式 - 3）、アスファルト混合物報告書（様式 - 4）及びアスファルト混合物使用承諾証明書（様式 - 2）の写しを添付し監督員に提出するものとする。なお、この場合、配合設計書等の使用願添付資料は省略することができる。

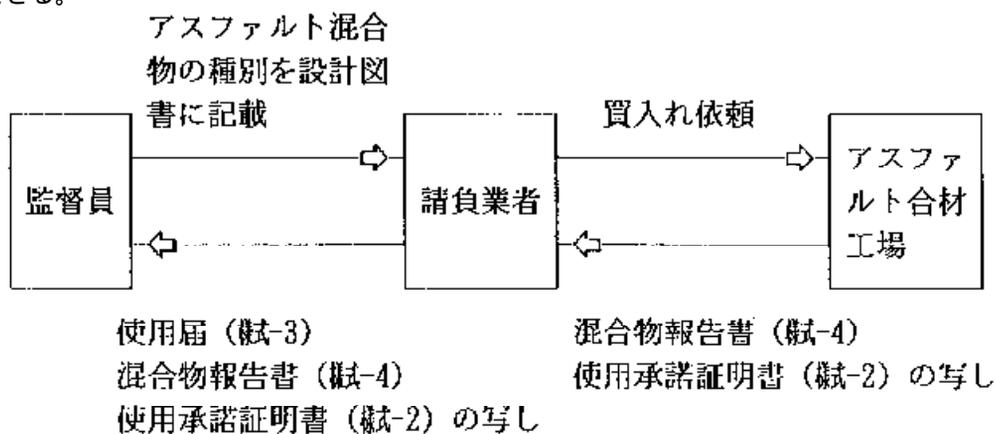


- (4) 適用
 - (1) 要領 1 (1) ~ (2) により承諾を得たものについては、1年間有効とする。ただし、内容に変更のあった場合、その都度、速やかに同要領によるものとする。
 - (2) アスファルト合材工場は、使用資材の試験結果（1部）を3ヶ月毎に、各事務所長に提出するものとする。

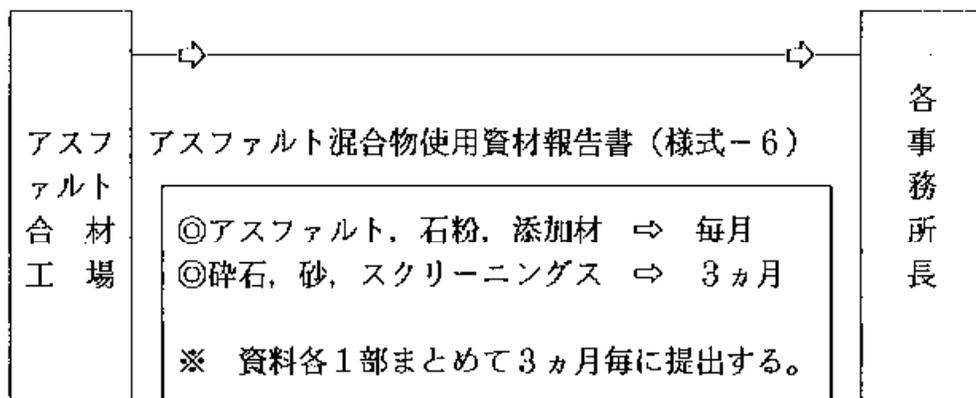

要領 2

特注品アスファルト混合物

- (1) 監督員は、特注品アスファルト混合物（標準品アスファルト混合物以外）を使用する場合、設計図書に明記するものとする。この場合、請負者は、アスファルト合材工場と特記事項について協議するものとする。
- (2) 請負者は、アスファルト混合物使用承諾願（様式 - 5）、アスファルト混合物報告書（様式 - 4）及び配合報告書、各種試験結果を監督員に提出するものとする。

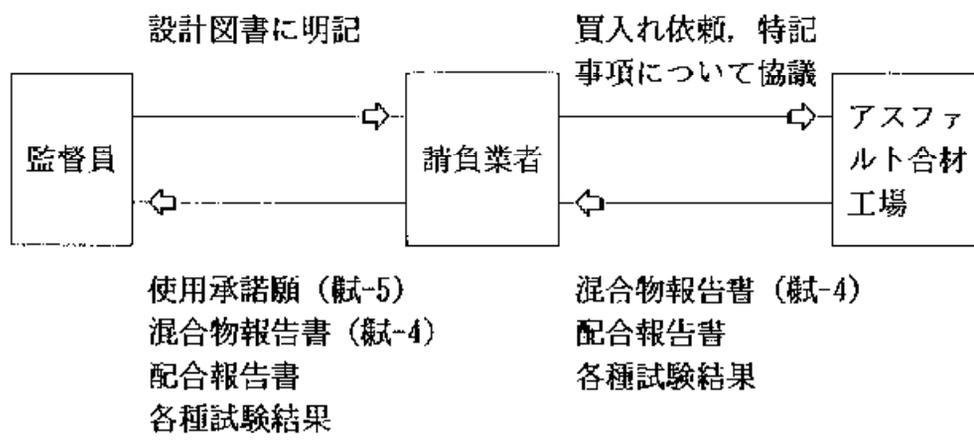

様式-1

アスファルト混合物使用願

平成 年 月 日

(所 長) 殿

住 所
会社名
氏 名

㊞

当工場において生産されるアスファルト混合物の配合は下記のとおりであります。

このアスファルト混合物について、貴管内で発注される土木工事に使用をお願いします。

記

標準品アスファルト混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法

注) 2部提出すること。

アスファルト混合物使用届

平成 年 月 日
(監督員) 殿

住 所
会社名
氏 名 (現場代理人) 印

工 事 名	
工 事 場 所	市・郡 町・村
工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請 負 代 金 額	円

平成 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおり使用したいのでお届けします。

記

製 造	所在地			
工 場	名 称			
アスファルト混合物名				
使用アスファルト名		配合率	%	
添 加 材 名		配合率	%	
		配合率	%	
密 度	g / cm ³	空 隙 率	%	
飽 和 度	%	安 定 度	kg	
フ ロ - 値	1/100mm	混 合 温 度	℃	
骨材の最大寸法	mm	使 用 数 量	設計	t
材料の試験結果及び配合の決定資料				

アスファルト混合物報告書

平成 年 月 日

殿

製造会社・工場名

工 事 名				
工 事 場 所	市・郡		町・村	
納 入 予 定 時 期				
本配合の適用期間				
配 合 の 設 計 条 件				
混 合 物 の 種 別	骨材の最大寸法	基 準 密 度	混 合 温 度	
	mm	g / cm ³	℃	
使 用 材 料 及 び 配 合 表				
使 用 材 料 名	産 地 名	生 産 者 名	配 合 率	備 考
ストレートアスファルト 改質アスファルト(I型) 改質アスファルト(II型)				
石 粉				
碎石 号 号号				
砂 目 目目				
スクリーニングス 添加剤 ()				

アスファルト混合物使用承諾願

平成 年 月 日

(監督員) 殿

住所
会社名
氏名 (現場代理人) ㊟

工 事 名	
工 事 場 所	市・郡 町・村
工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請 負 代 金 額	円

平成 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記の
とおりアスファルト混合物を使用したいので承諾願います。
記

製 造 工 場	所在地 名 称	
アスファルト混合物名		
使用アスファルト名		配合率 %
添 加 材 名		配合率 %
		配合率 %
密 度	g/cm ³	空 隙 率 %
飽 和 度	%	安 定 度 kg
フ ロ ー 値	1/100m	混 合 温 度 °C
骨材の最大寸法	mm	使 用 数 量 設計 t
材料の試験結果及び配合の決定資料		

上記アスファルト混合物を使用することを承諾します。

平成 年 月 日

(現場代理人) 殿

(監督員) ㊟

注) 2部提出すること

アスファルト混合物使用資材報告書

殿

住所
会社名
氏名

当工場においてアスファルト混合物に使用する資材について下記のとおり報告します。

記

(1)アスファルト

種類	規格	製造会社名

(2)改質アスファルト

種類	規格	製造会社名

(3)石粉

種類	規格	製造会社名

(4)添加剤

種類	規格	製造会社名

(5)粗骨材

種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

(6)細骨材

種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名